



FOLHAS			
1	0,35	7	
2	0,15	7	
3	0,25	7	
4	0,25	7	
5	0,30	7	
6	0,50	7	
7	0,15	7	
8	0,01	7	
40	0,10	7	
181	0,10	7	
170	0,10	170	
283	0,10	283	
254	0,10	254	

PLANTA BAIXA - ESCOLA
ESCALA: 1/125

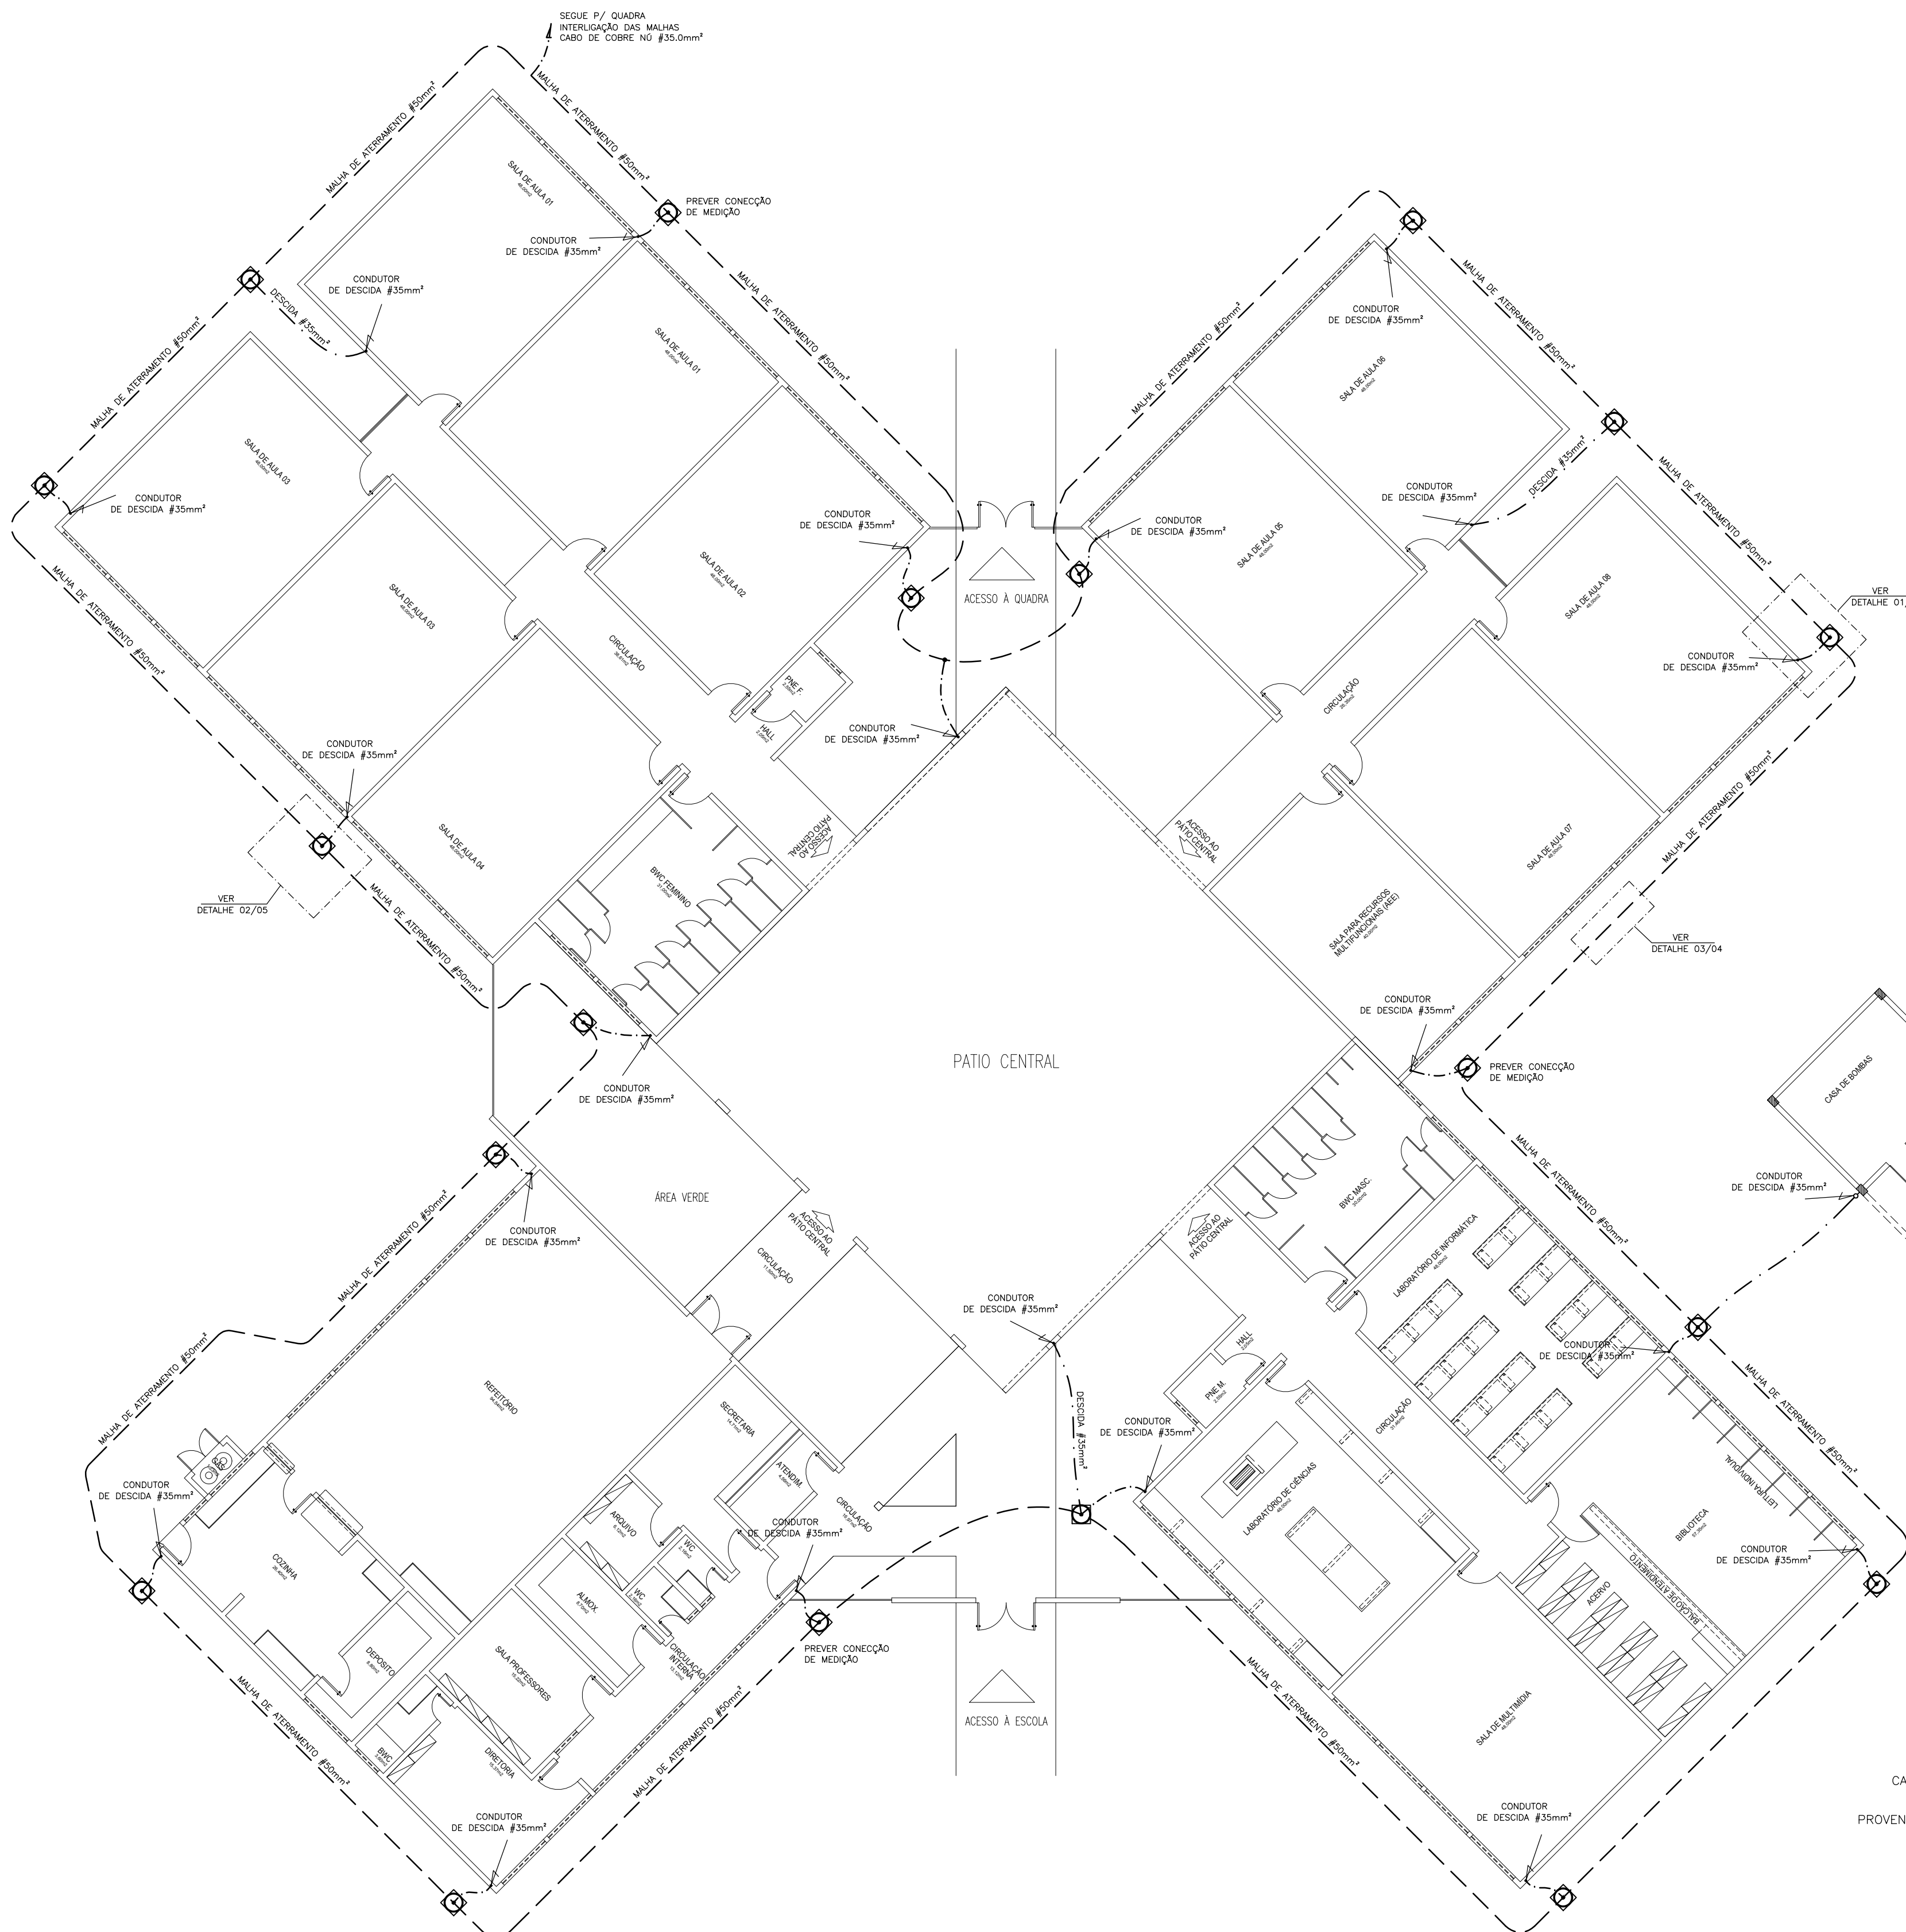


LEGENDA

- CABO DE COBRE NÚ #35.0mm² PARA MALHA SUPERIOR E DESCIDAS VERTICAIS
- CABO DE COBRE NÚ #50.0mm² PARA MALHA INFERIOR INSTALAR NO PISO.
- TERMINAL AÉREO COM ALTURA DE 25cm OU 35cm INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO
- PRESILHA DE FIXAÇÃO OU DE CABOS.
- INDICAÇÃO DAS DECIDAS VERTICAIS COM CABO DE COBRE NÚ #35mm² INSTALAÇÃO APARENTE
- INDICAÇÃO DAS DECIDAS VERTICAIS COM CABO DE COBRE NÚ #35mm² INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE
- CAIXA DE ATERRAMENTO PARA SPDA COM HASTE DE COBREADA DE Ø5/8"x2400mm
- CAPTOR FRANKLIN COM MASTRO DE 4 METROS

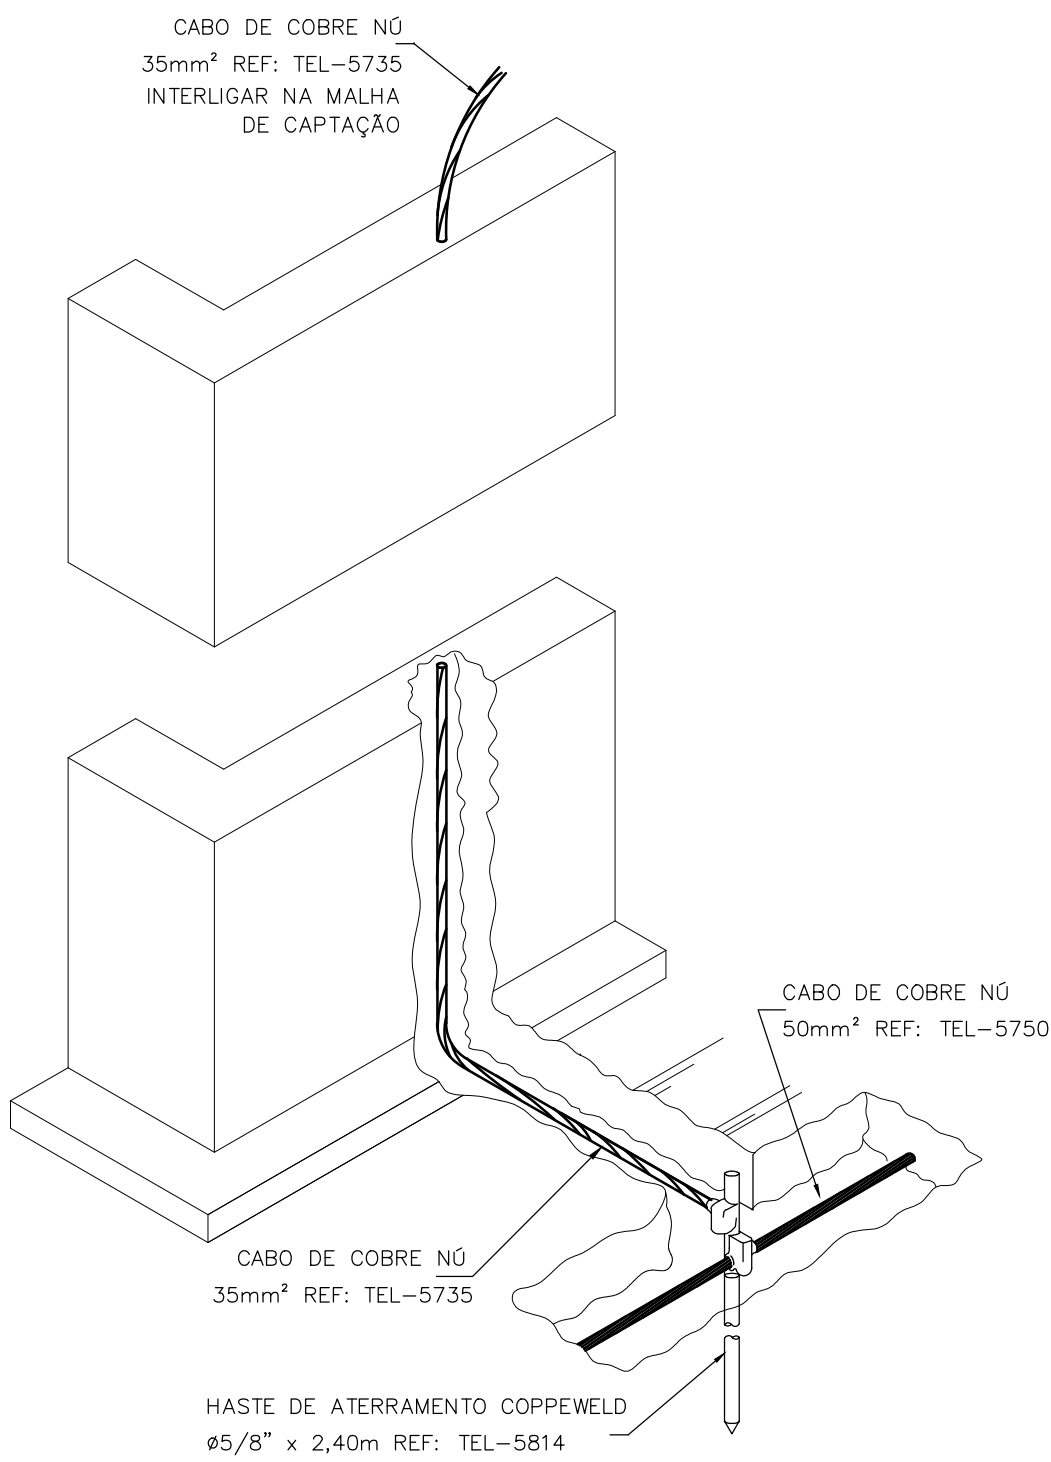


DETALHE 01: DESCIDA EMBUTIDA NA PAREDE SEM ESCALA


OBS.: ESTE MODELO DE TAMPA NÃO PODE SER INSTALADO EM PASSEIOS E ÁREAS DE TRÁFEGO DE PESSOAS OU VEÍCULOS. NESTES CASOS, CONSULTE OUTROS MODELOS.

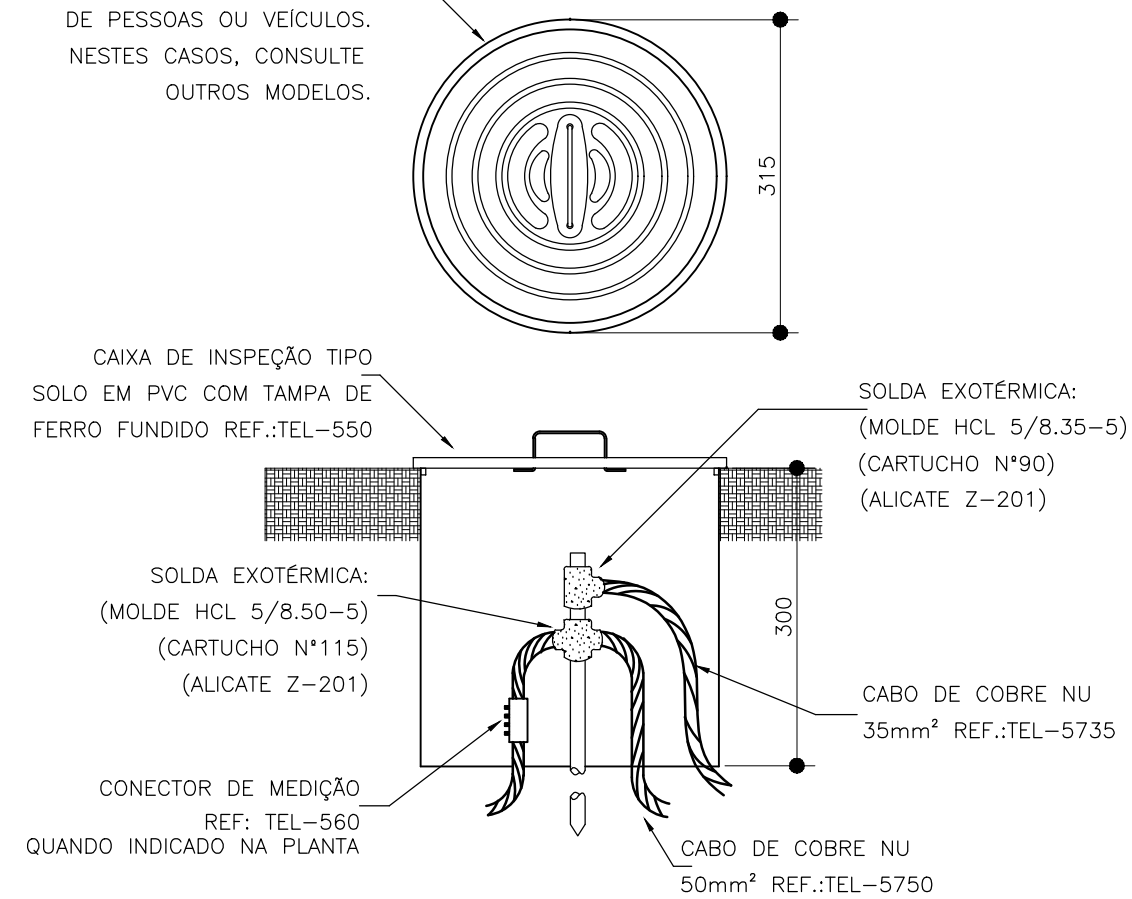


DETALHE 02: CAIXA DE INSPEÇÃO P/ ATERRAMENTO SEM ESCALA

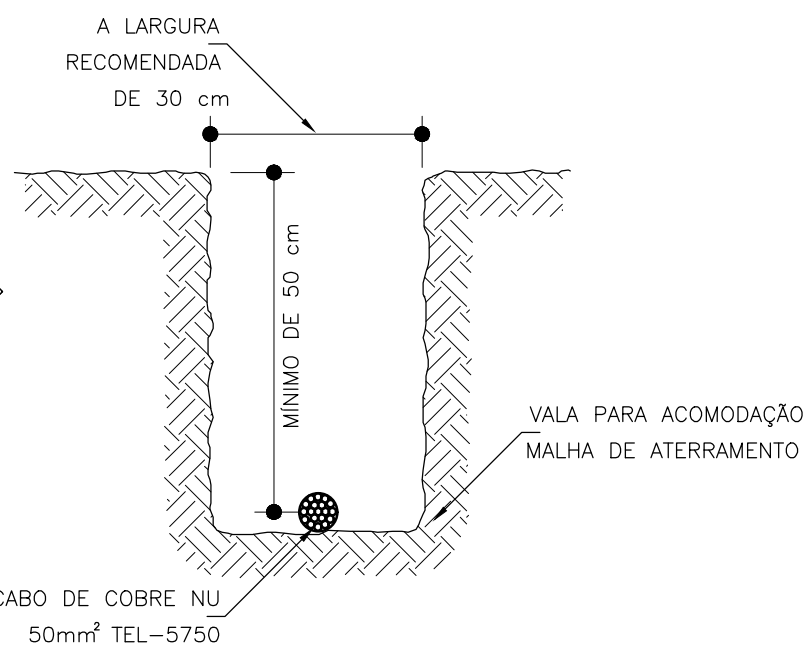

DETALHE 03: MALHA DE TERRA NO PISO SEM ESCALA

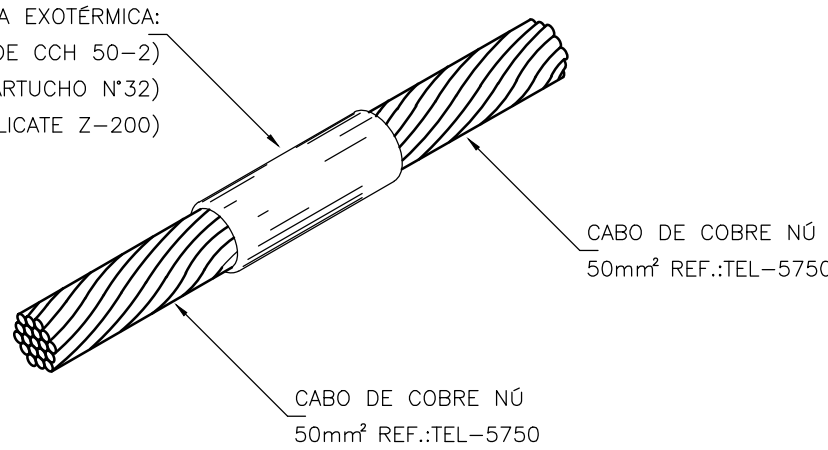

DETALHE 04: EMENDA SOLDA EXOTÉRMICA SEM ESCALA

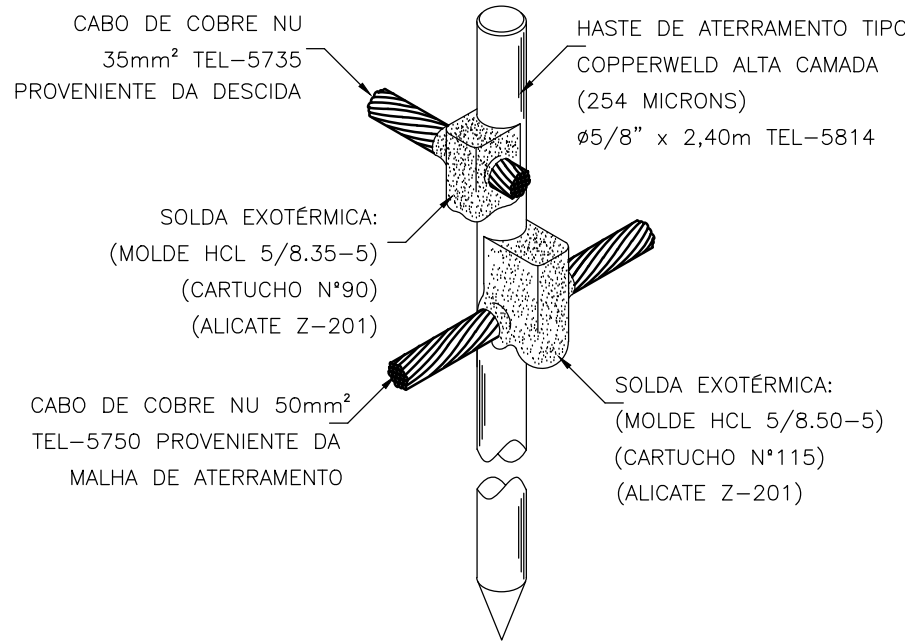

DETALHE 05: CONEXÃO C/ SOLDA HASTE DE ATERRAMENTO SEM ESCALA

A M ENGENHARIA – PROJETO DE SPDA
Fone: (089) 99975-9340 – e-mail: amengenharia.pi@hotmail.com

TITULO:			
PLANTA BAIXA ESCOLA LEGENDA E DETALHES			
OBRA:			
ESCOLA PADRÃO SEDUC – 10 SALAS DE AULA			
ENDEREÇO:			
RUA PROJETADA, S/N, FARTURA DO PIAUÍ – PI			
PROPRIETÁRIO:			FOLHA:
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ			
CONSTRUTOR:			A1
PROJETO:			
PRANCHA:			
Alysson Alves Monteiro Engenheiro civil – CREA Nº 27357/D – PI Registro Nacional Nº 191424336–6			01/03
DESENHO:			
DATA:	MAIO / 2017	ESCALA:	INDICADA