


OBS:
SE A OPÇÃO FOR UTILIZAR ANELIS PRÉ-MOLDADOS, OBSERVAR AS DIMENSÕES MAIS APROXIMADAS DAS UNIDADES CALCULADAS EM PROJETO.





SIMBOLOGIA	
C.I.	= CAIXA DE INSPEÇÃO
F.S.	= FOSSE SÉPTICA
C.B.	= CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO
S	= SUMIDOURO
4	= ÂNGULO DE ABERTURA
D	= DISTÂNCIA ENTRE SUMIDOUROS
→	= SENTIDO DO ESCOAMENTO
D = maior que 30, e mínimo 6,00m	

NOTAS:
DISTÂNCIA MÁXIMA NA HORIZONTAL E VERTICAL ENTRE FUROS = 80cm
DIÂMETRO MÍNIMO DOS FUROS = 15cm
A DISTÂNCIA 'D', ENTRE OS SUMIDOUROS, DEVE SER MAIOR QUE 3 VEZES O DIÂMETRO DOS MESMOS E NUNCA MENOR QUE 6,00m.

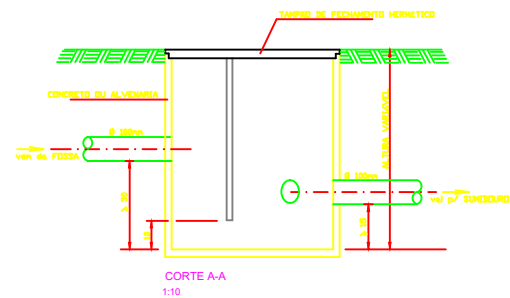

ESTIMOU-SE COMO "COEFICIENTE DE INFILTRAÇÃO DO TERREIRO" DE ACORDO COM AS SUAS CARACTERÍSTICAS: 71 lit/s/m² etc.
RECOMENDA-SE AFASTAR A FOSSE SÉPTICA, 80,00m DO POÇO DE ÁGUA, 10,00m DA SANHETA E 6,00m DA CONSTRUÇÃO DO LIMITE DE TERREIRO.
O INTERVALO MÁXIMO ENTRE 2 QUADROS LINHAS PARA REPOSIÇÃO DO LODO DESTA FOSSE É DE 10 MESES.

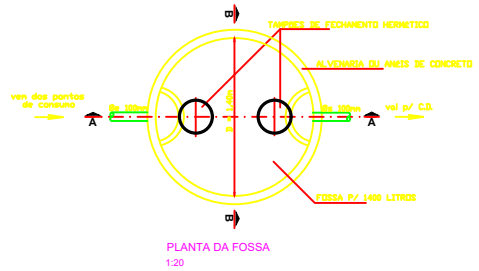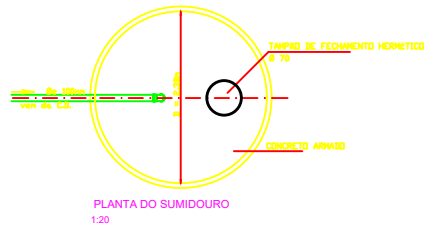

RESUMO DA FOSSE	
FOSSE	CVB
VOLUME (m ³)	V 3463,6
Nº PEÇAS	Nº 13
DIÂMETRO (m)	D 1,40
ALT. TOT. (m)	h 2,50
DIAM. EXT. (m)	De 180
DIAM. INT. (m)	Di 180

